

# System EPS, tyč montážní MHY 729

Pokyny pro obsluhu

## 1. POPIS, POUŽITÍ VÝROBKU

Montážní tyč MHY 729 je určena k vyjmutí nebo nasazení čidla ionizačních hlásičů kouře MHG 185 a podobných, uzavřených šroubovacím krytem (víčkem). Lze ji použít i pro starší typy hlásičů bez víčka (např. MHG 181).

## 2. PRACOVNÍ PODMÍNKY

Výrobek je určen pro vnitřní prostory objektů s klasifikací podmínek podle ČSN EN 60721-3-3:

K: klimatické podmínky pro prostředí	3K5
- rozsah pracovních teplot	-25 °C až +70 °C
- relativní vlhkost vzduchu	max. 95 % při 40 °C

Při práci v blízkosti elektrických zařízení musí být dodrženy bezpečnostní předpisy podle ČSN 34 3108. Montážní tyč nesmí být použita v prostorech s holým vedením a nebezpečným dotykovým napětím. Pracovník manipulující s tyčí musí být vybaven ochrannou přilbou.


## 3. TECHNICKÉ PARAMETRY

Dosah montážní tyče	4 m
Celková délka tyče	2740 mm
Hmotnost	cca 2 kg

## 4. OBSLUHA TYČE

Montážní tyč je dodávána v dvojdílném obalu. Jako celek se skládá z těchto dílů:

- nástavec
- hlavice
- trubka s rukojeťmi
- trubka s vložkami

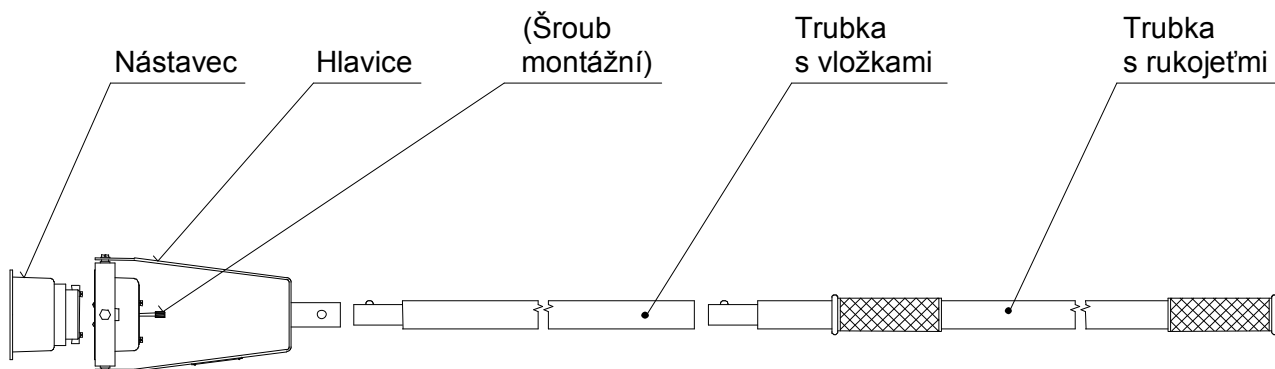

Před manipulací s montážní tyčí složíme tyč do takové délky, aby odpovídala výšce upevněného hlásiče požáru. Složení tyče provedeme nasunutím jednotlivých dílů do sebe. Jejich pevné spojení zajišťují západky v aretačních otvorech. Hlavice je před zasunutím spojena s nástavcem pomocí montážního šroubu s rýhováním (součást hlavice).

### Montáž čidla

Čidlo tlakem upevníme v hlavici tyče a lehce zasuneme do krytu hlásiče. Tyčí lehce otáčíme až zapadne do bajonetové objímky. Potom tyčí větším tlakem pootočíme ve směru hodinových ručiček až na doraz bajonetu čidla. Tyč uvolníme a sklopíme. Montážním šroubem opět spojíme hlavici tyče s nástavcem, vložíme do nástavce víčko a zasuneme do krytu hlásiče. Jemným otáčením tyče proti směru hodinových ručiček zjistíme začátek závitu, potom víčko opačným směrem zašroubojeme s citem na doraz, nedotahujeme silou ani trhavým pohybem tyče. Zašroubováním víčka je montáž ukončena.

# **System EPS, tyč montážní MHY 729**

Pokyny pro obsluhu

---

## ***Demontáž čidla***

Složenou hlavici s nástavcem, nasazenou na trubkách, nasuneme na kryt instalovaného hlásiče a pozvolným otáčením zajistíme zapadnutí výstupků krytu (víčka) do drážek v nástavci montážní tyče. Otáčením proti směru hodinových ručiček víčko vyšroubujeme. Po sklopení tyče a vyjmutí víčka, oddělíme montážním šroubem nástavec od hlavice. Hlavici bez nástavce nasuneme na čidlo v krytu hlásiče. Tlakem a otáčením tyče proti směru hodinových ručiček uvolníme čidlo z bajonetového uzávěru.

Čidlo po sklopení tyče z hlavice vyjmeme.

## **5. ÚDRŽBA**

Vzhledem k potřebnému zajištění tření mezi čidlem a pryžovým vyložení objímky hlavice, je nutno pryž udržovat v čistotě. Očištění provádíme vlhkým hadříkem, v případě zamaštění saponátem, či benzínem.

## **6. SKLADOVÁNÍ**

Montážní tyč MHY 729 skladujeme ve větraných prostorech bez mechanických a chemických vlivů. Teplota musí být v rozmezí -5 °C až +35 °C a relativní vlhkost vzduchu max. 75 %.

## **7. ZÁRUKA**

Výrobce ručí odběrateli za jakost výrobku podle kupní smlouvy, tj. po dobu 24 měsíců ode dne splnění dodávky.

Výrobce neručí za vady vzniklé hrubým nebo neodborným zacházením, popř. nesprávným skladováním.